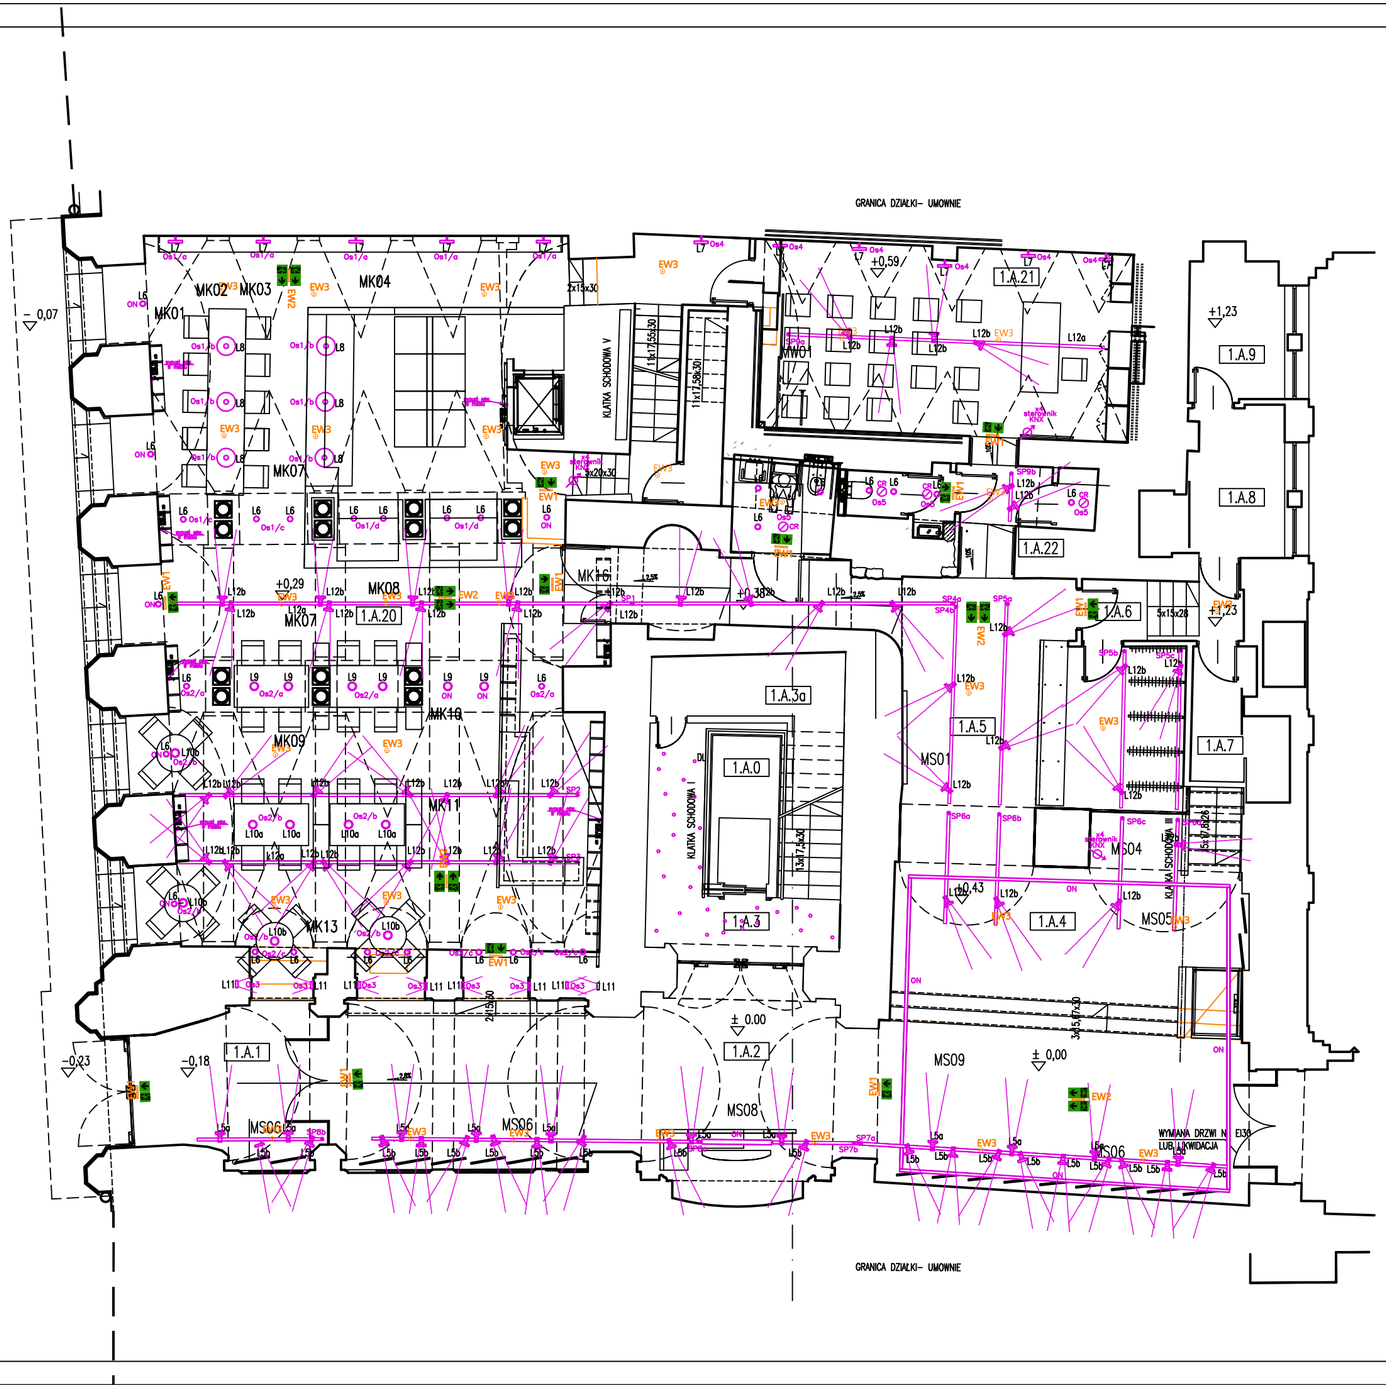

LEGENDA - OŚWIETLENIE PODSTAWOWE

A1 — Oprawa LED 50W / 6400 lm oprawa nastropowa IP65, Ra>80 4000K

B1 — Oprawa LED IP40 MPR SU 38W 1430mm, Ra>80 4000K oprawa zwieszana/nastropowa profil aluminowy

SP6c — szynoprzewód zwieszany / nastropowy. L-3m.

Os1 — numer obwodu oświetleniowego

CR — czujka obecności 360°

Uwaga: Pozostałe oprawy oświetleniowe wg projektu wnętrz

LEGENDA - OŚWIETLENIE AWARYJNE

EW1 — LED 1W 1h, IP40, CT-RU
oprawa ewakuacyjna jednostronna, autotest, certyfikat CNBOP, praca "na jasno"

EW2 — LED 1W 1h, IP40, CT-RU
oprawa ewakuacyjna dwustronna, autotest, certyfikat CNBOP, praca "na jasno"

EW3 — LED 3W 370lm optyka CT-RU 1h, IP65, CT
oprawa ewakuacyjna, certyfikat CNBOP, autotest, praca "na ciemno"

Uwaga: Oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zasilić z obwodów oświetlenia podstawowego

RYSUNEK ZAMIENNY 17.09.2026

WŁODARCZYK + WŁODARCZYK ARCHITEKCI STUDIO AUTORSKIE
UL.EMAUS 7/12 , 30-201 KRAKÓW, TEL/FAX 012 4272751

TEMAT	PROJEKT ADAPTACJI POMIESZCZEŃ GASTRONOMII WYDZIELONEJ NA CELE KAWIARNI BUDYNKU MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM KULTURY, RYNEK GŁÓWNY 25 W KRAKOWIE		
INWESTOR	MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KULTURY, RYNEK GŁÓWNY 25 W KRAKOWIE	DATA	10.2023
RYSUNEK	RZUT FRAGMENTU PARTERU - SUFIT - INSTALACJE ELEKTRYCZNE	NR RYS.	E4
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA	1:100
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. STANISŁAW MAZUR RP-Upr.194/93		
WSPÓŁPRACA			
SPRAWDZIŁ.	inż. WIESŁAW DZIERWA BPP-Upr.336/82		

UWAGI
1. WSZYSTKIE WYMIARY I WIELKOSCI ZWERYFIKOWAĆ NA MIEJSCU
2. WSZELKIE ZMIANY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM
3. OPIS JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ PROJEKTU